
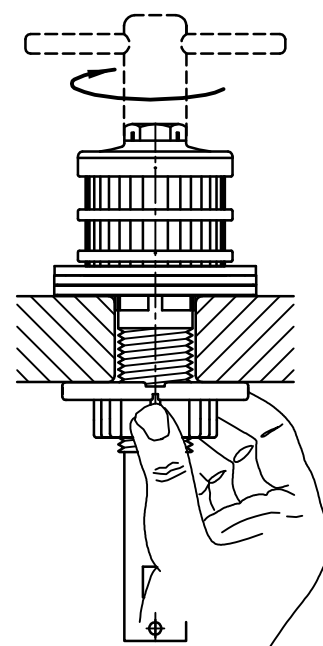
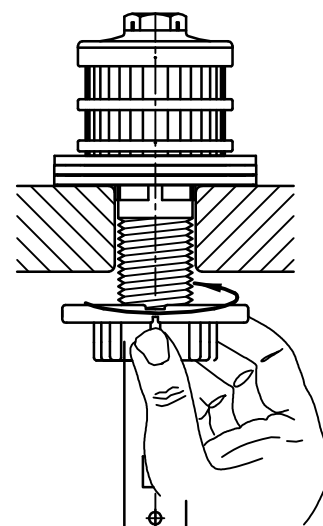


Typ MDL—MU60

1. Ware möglichst frostfrei lagern. Keine Montage bei Frost!
2. Vor Einbau auf Transportschäden achten!
3. Bei Kälte vorher die Filterdüsen aufwärmen,
ggf. in warmen Wasser.
4. Bohrungsdurchmesser im Düsenboden prüfen.
5. Filterdüsen von Hand in die Bohrungen stecken.
Nicht einschlagen bei zu kleiner Bohrung!
Das Lamellenpaket zentrisch unter dem Düsenkopf halten
6. Mutter in Uhrzeigerrichtung bis unter den Boden schrauben.
Mutter festhalten und mit Schlüssel SW 17
in Uhrzeigerrichtung festschrauben.
Anzugmoment ist 0,6 mkp—1,0 mkp (6–10 Nm).
Elektro— oder Pressluftschrauber nur mit Auslösemoment
0,6 – 1,0 mkp (6–10 Nm) max. U/Min. 430 verwenden!

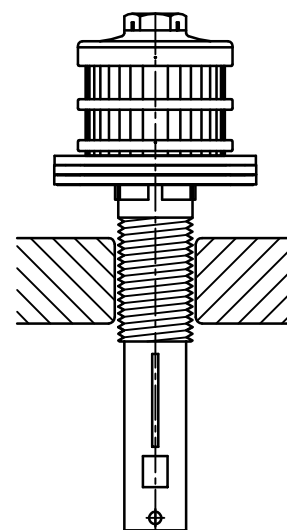

1. Nozzles have to be stored free from frost,
do not install at temperatures below 0° C!
2. Prior to installation check whether any
transport damage has occurred !
3. In case of frost, preheat filter nozzles,
use warm water if necessary !
4. Check hole diameter in the nozzle plate.
5. Insert filter nozzles manually into the hole,
the plate pack should be fitted centrally in the middle of the nozzle.

< Do not use a hammer ! >

6. Screw nut clockwise against the plate.
Hold fast nut and screw nozzle clockwise
by using a spanner with 17 mm hexagon nut.
Tightening torque 6–10 Nm.
Use electric or pneumatic screw drivers with 5 Nm up
to 10 Nm torque release only. Max rpm 430!

Right of use remains with the company KSH GmbH. All rights are reserved.
The drawing may not be reproduced, passed on to third parties or used
in any other form without the consent of KSH GmbH.
Any unlawful use will be dealt with by law without exception. Subject to change without notice.

Diese Zeichnung unterliegt unserem ausschließlichen Nutzungsrecht nach §31 UrH.G.
Ohne unsere Zustimmung darf sie nicht vervielfältigt, dritten Personen mitgeteilt
oder anderweitig verwendet werden. Widerrechtliche Nutzung zieht zivil- und
strafrechtliche Folgen nach sich. Technische Änderungen vorbehalten.